


TENEURS MOYENNES ET MAXIMALES EN PHOSPHORE DANS LES EAUX SUPERFICIELLES DE BRETAGNE EN 2004

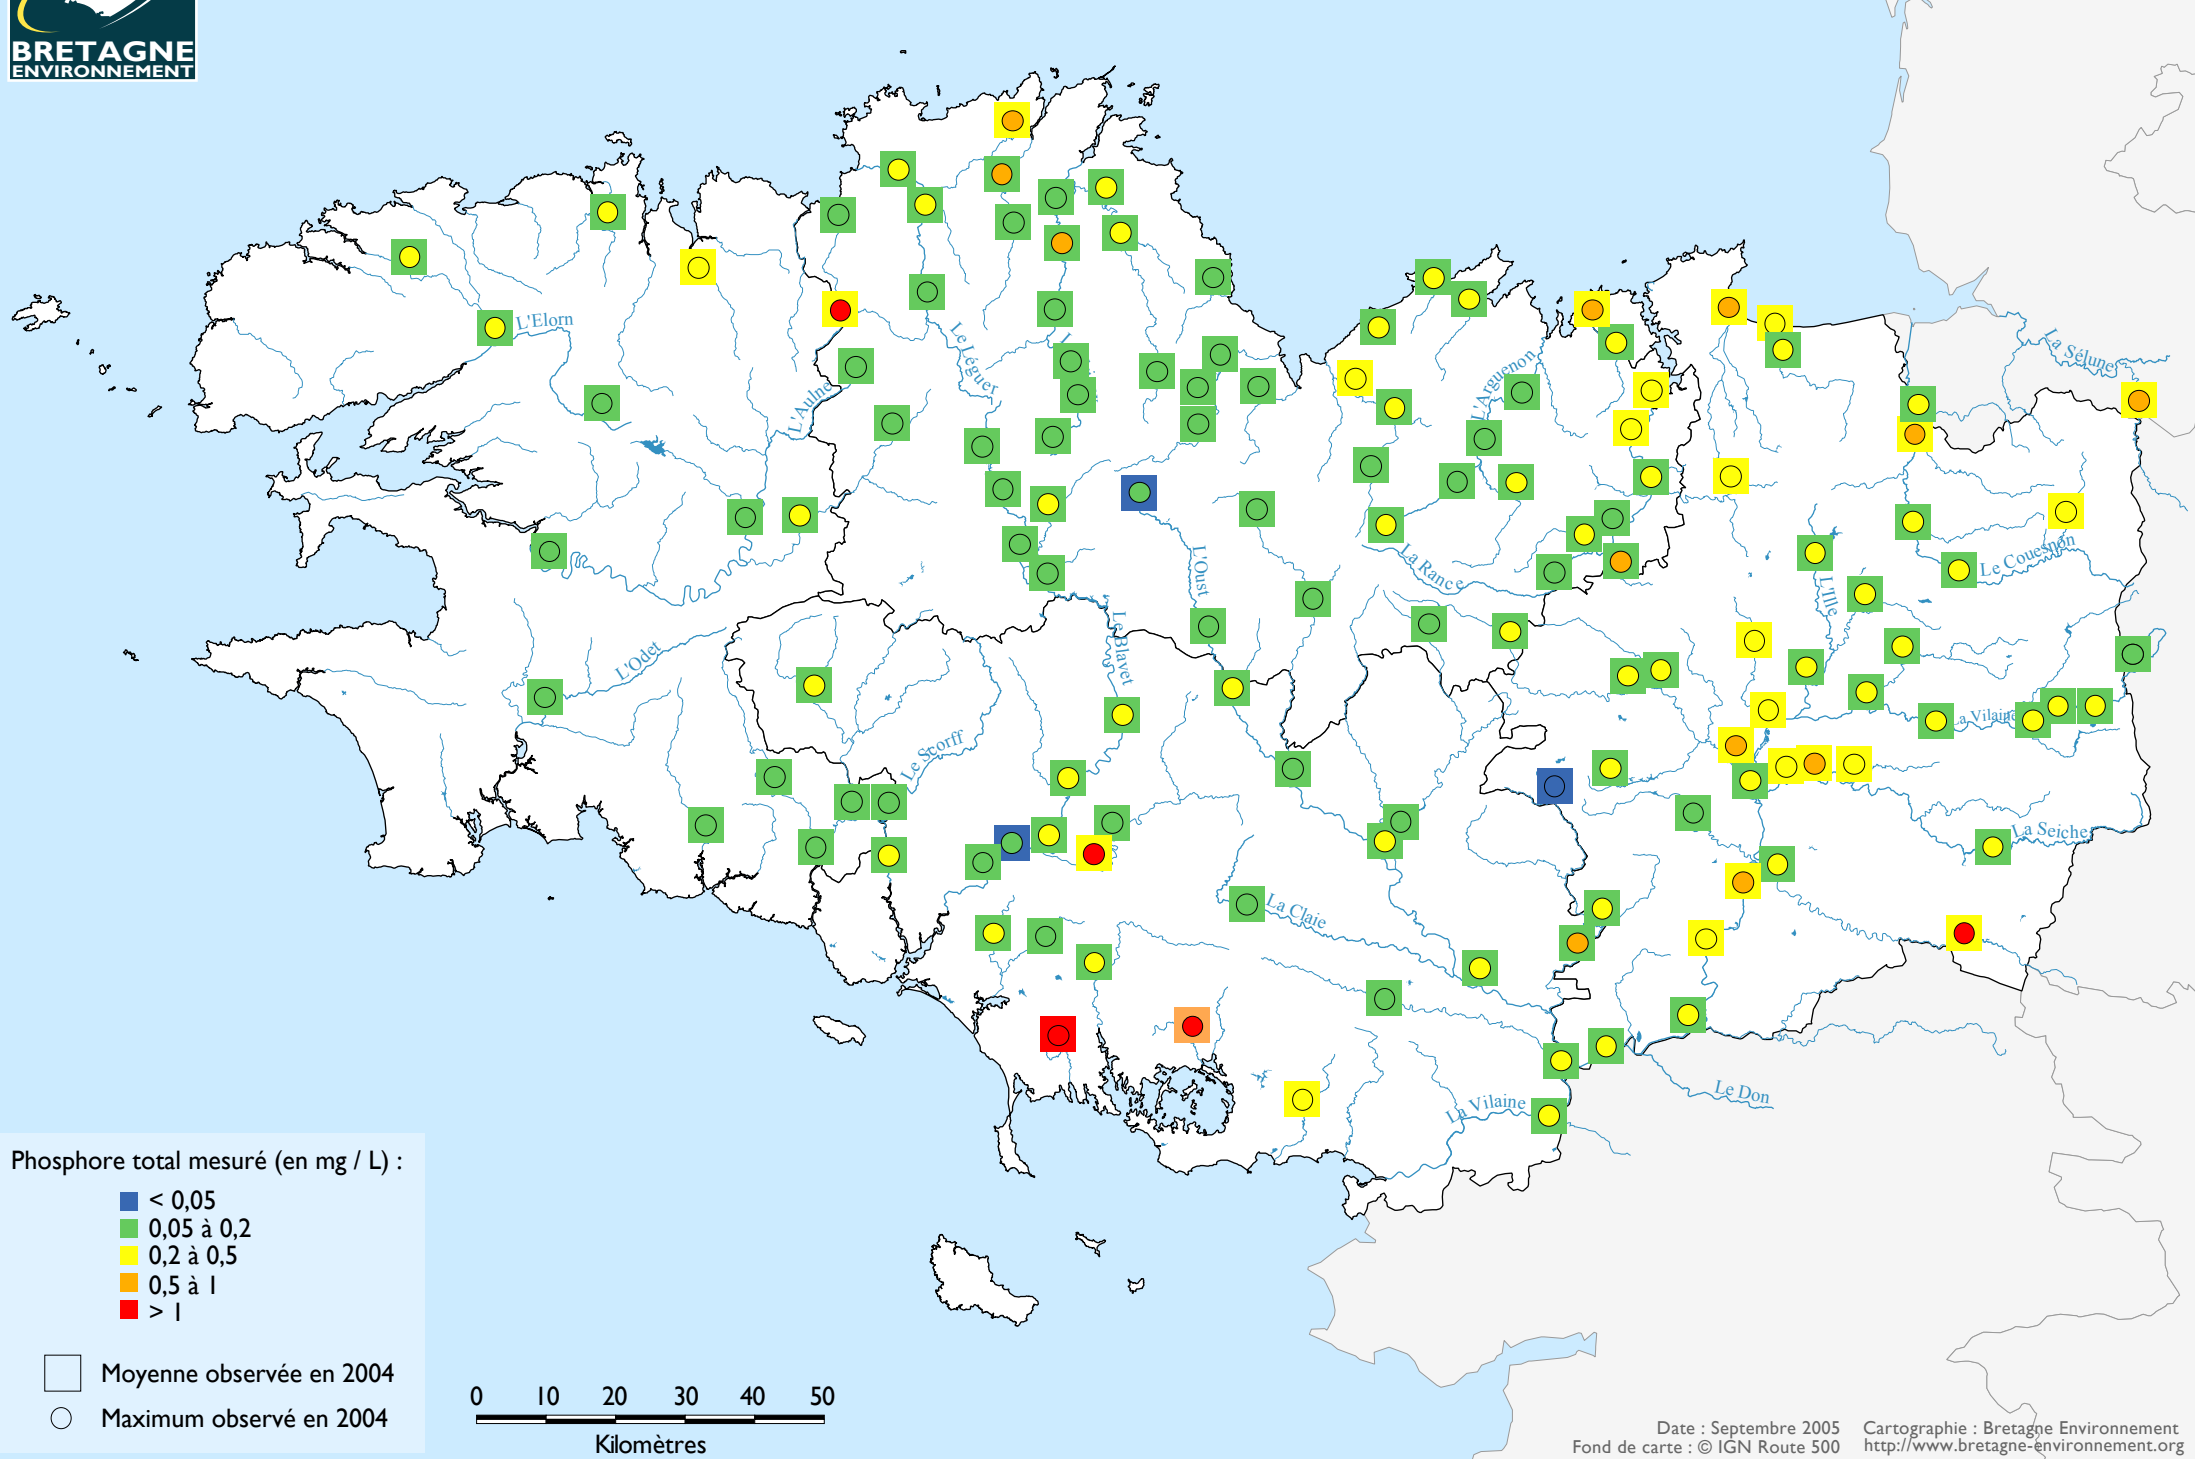

Phosphore total mesuré (en mg / L) :

- < 0,05
- 0,05 à 0,2
- 0,2 à 0,5
- 0,5 à 1
- > 1

□ Moyenne observée en 2004
 ○ Maximum observé en 2004

