


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRATES (PERCENTILE 90) EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS

Tous dispositifs de collecte confondus

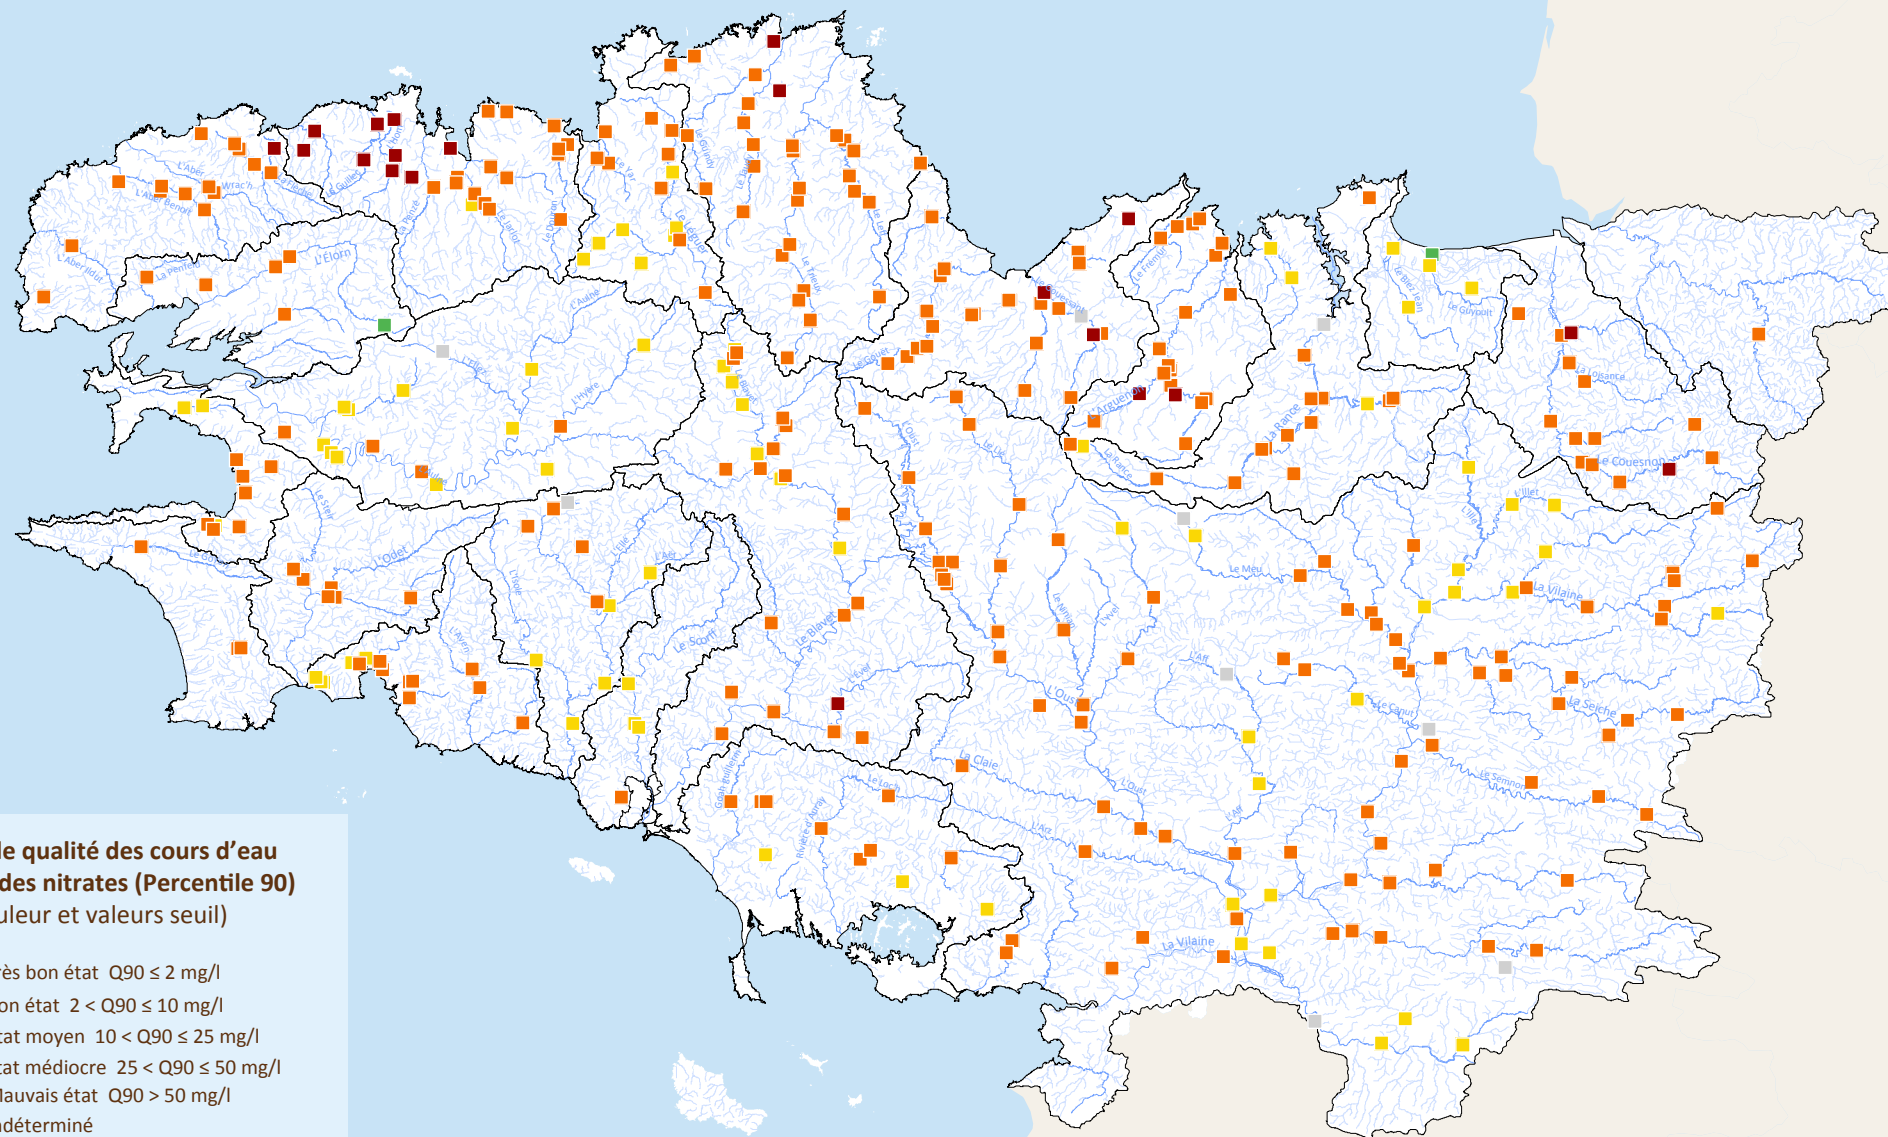

Classes de qualité des cours d'eau vis-à-vis des nitrates (Percentile 90) (code couleur et valeurs seuil)

- Très bon état $Q90 \leq 2$ mg/l
- Bon état $2 < Q90 \leq 10$ mg/l
- Etat moyen $10 < Q90 \leq 25$ mg/l
- Etat médiocre $25 < Q90 \leq 50$ mg/l
- Mauvais état $Q90 > 50$ mg/l
- Indéterminé

