


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRITES (PERCENTILE 90) EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS

Tous dispositifs de collecte confondus

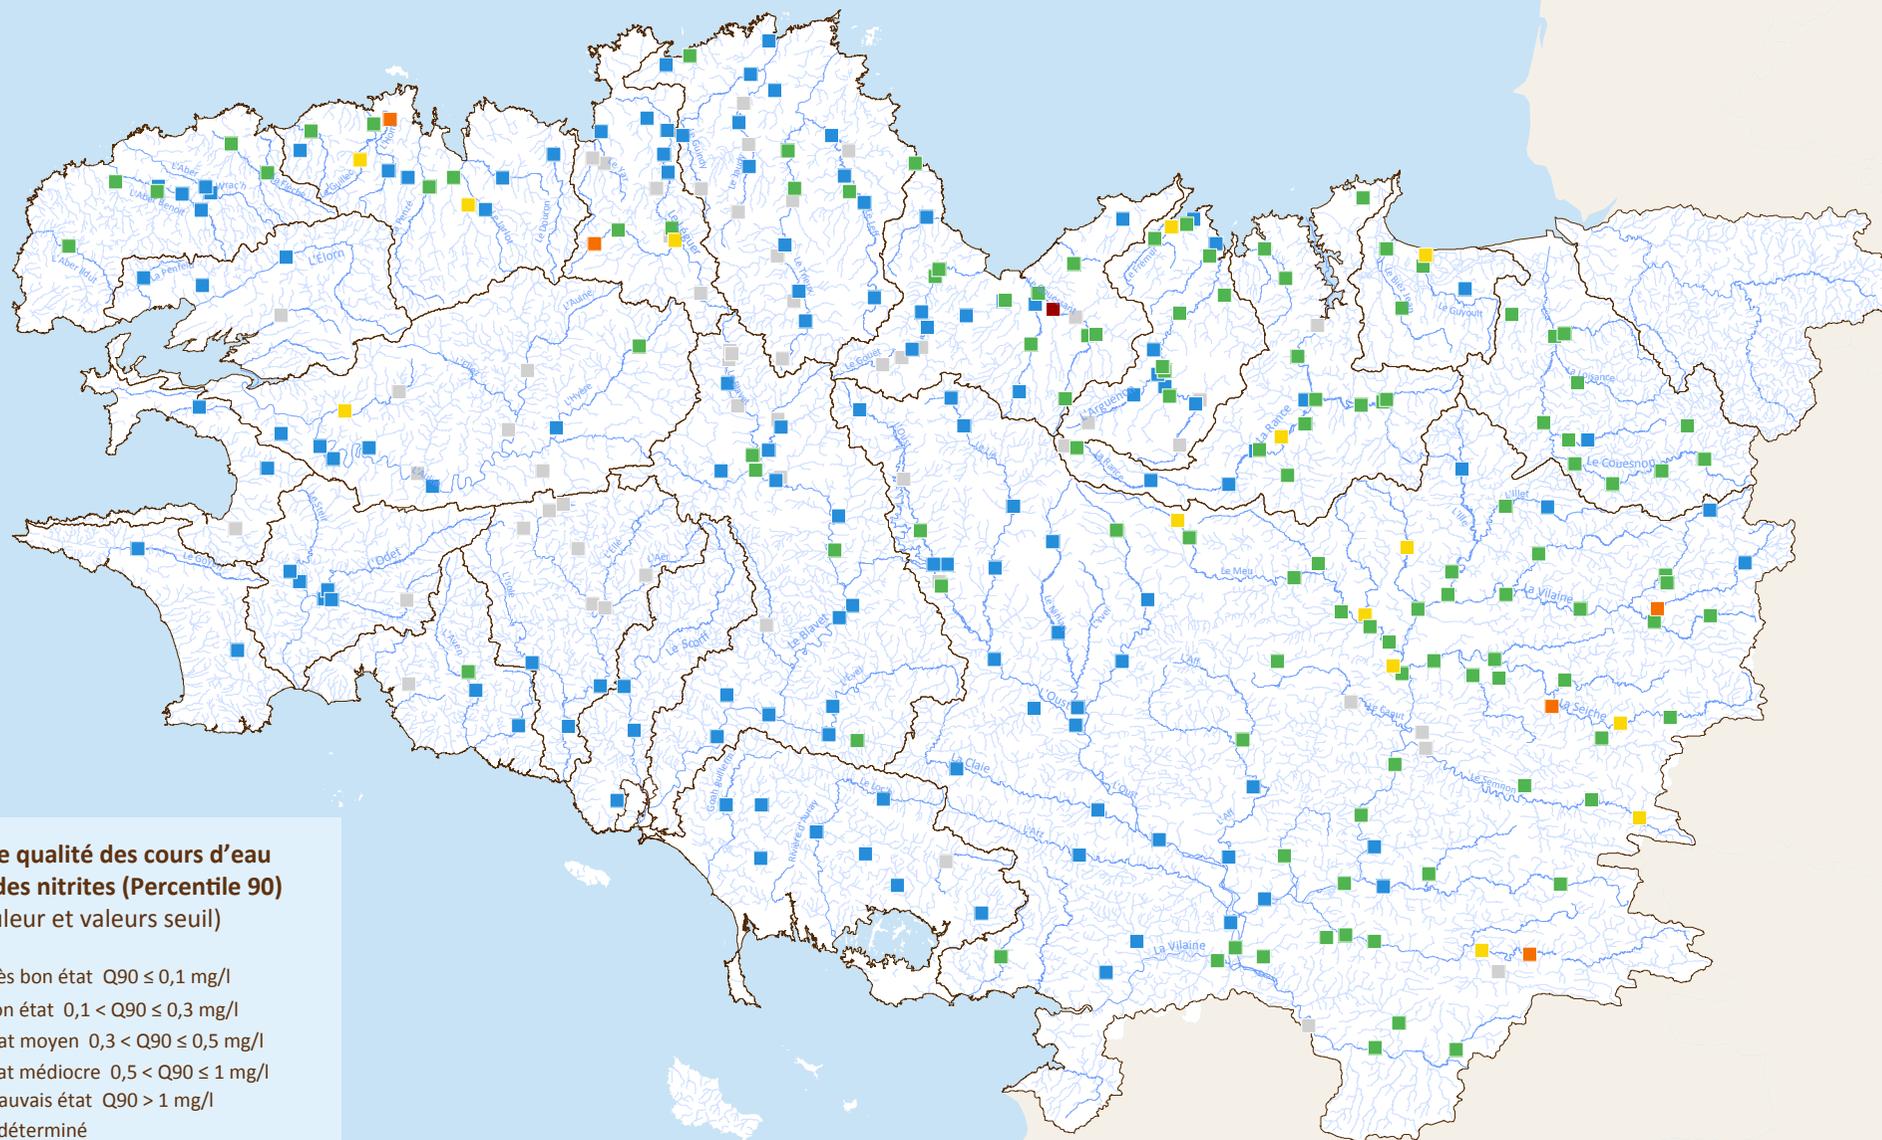

Classes de qualité des cours d'eau vis-à-vis des nitrites (Percentile 90) (code couleur et valeurs seuil)

- Très bon état $Q90 \leq 0,1 \text{ mg/l}$
- Bon état $0,1 < Q90 \leq 0,3 \text{ mg/l}$
- Etat moyen $0,3 < Q90 \leq 0,5 \text{ mg/l}$
- Etat médiocre $0,5 < Q90 \leq 1 \text{ mg/l}$
- Mauvais état $Q90 > 1 \text{ mg/l}$
- Indéterminé



Données : Agence de l'eau Loire-Bretagne (BD OSUR), Dreal Bretagne (BD BEA, Corpep). 2016
 Traitement : GIPBE - OEB, 2016
 Fonds : © IGN BDCARTO® 2015, © IGN BD CARTHAGE® 2014, Dreal Bretagne 2013
 Réalisation : GIP Bretagne environnement - Janvier 2017
 En savoir plus : www.bretagne-environnement.org