


# QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRITES (PERCENTILE 90) EN 2014

Stations suivies par les réseaux RCS / RCO / RCALB / RRESUQPBRE / RNB / FRGSURR / RBESUQLBREF / INV200 / réseaux départementaux

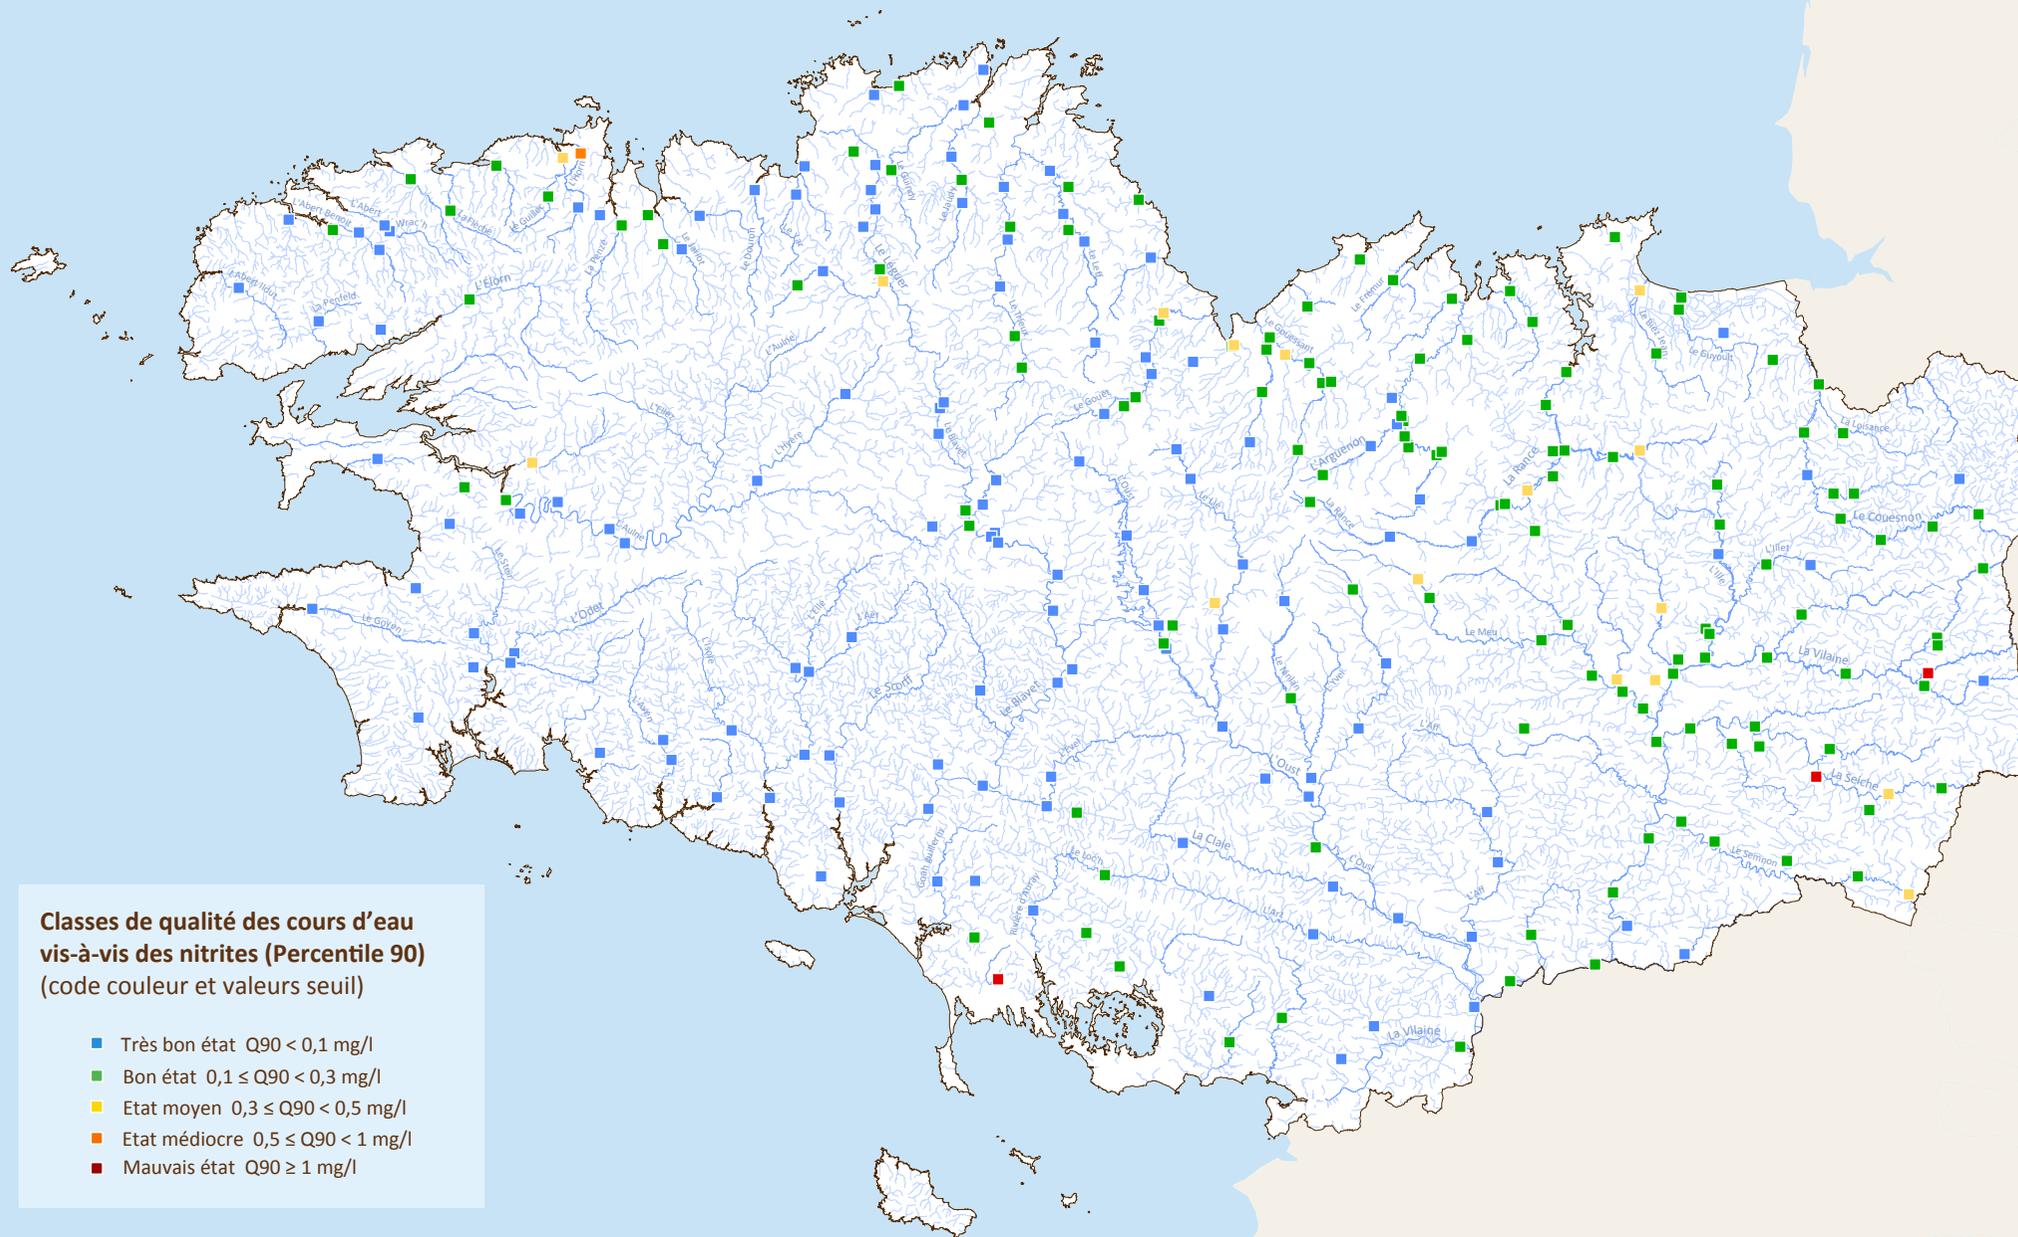

**Classes de qualité des cours d'eau vis-à-vis des nitrites (Percentile 90) (code couleur et valeurs seuil)**

- Très bon état  $Q90 < 0,1 \text{ mg/l}$
- Bon état  $0,1 \leq Q90 < 0,3 \text{ mg/l}$
- Etat moyen  $0,3 \leq Q90 < 0,5 \text{ mg/l}$
- Etat médiocre  $0,5 \leq Q90 < 1 \text{ mg/l}$
- Mauvais état  $Q90 \geq 1 \text{ mg/l}$

