


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN 2014

Dépassement des seuils fixés pour l'alimentation en eau potable

Stations suivies par les réseaux RCS / RCO / RCALB / INV 200 / FRGSURR / réseaux départementaux et certains réseaux de BV

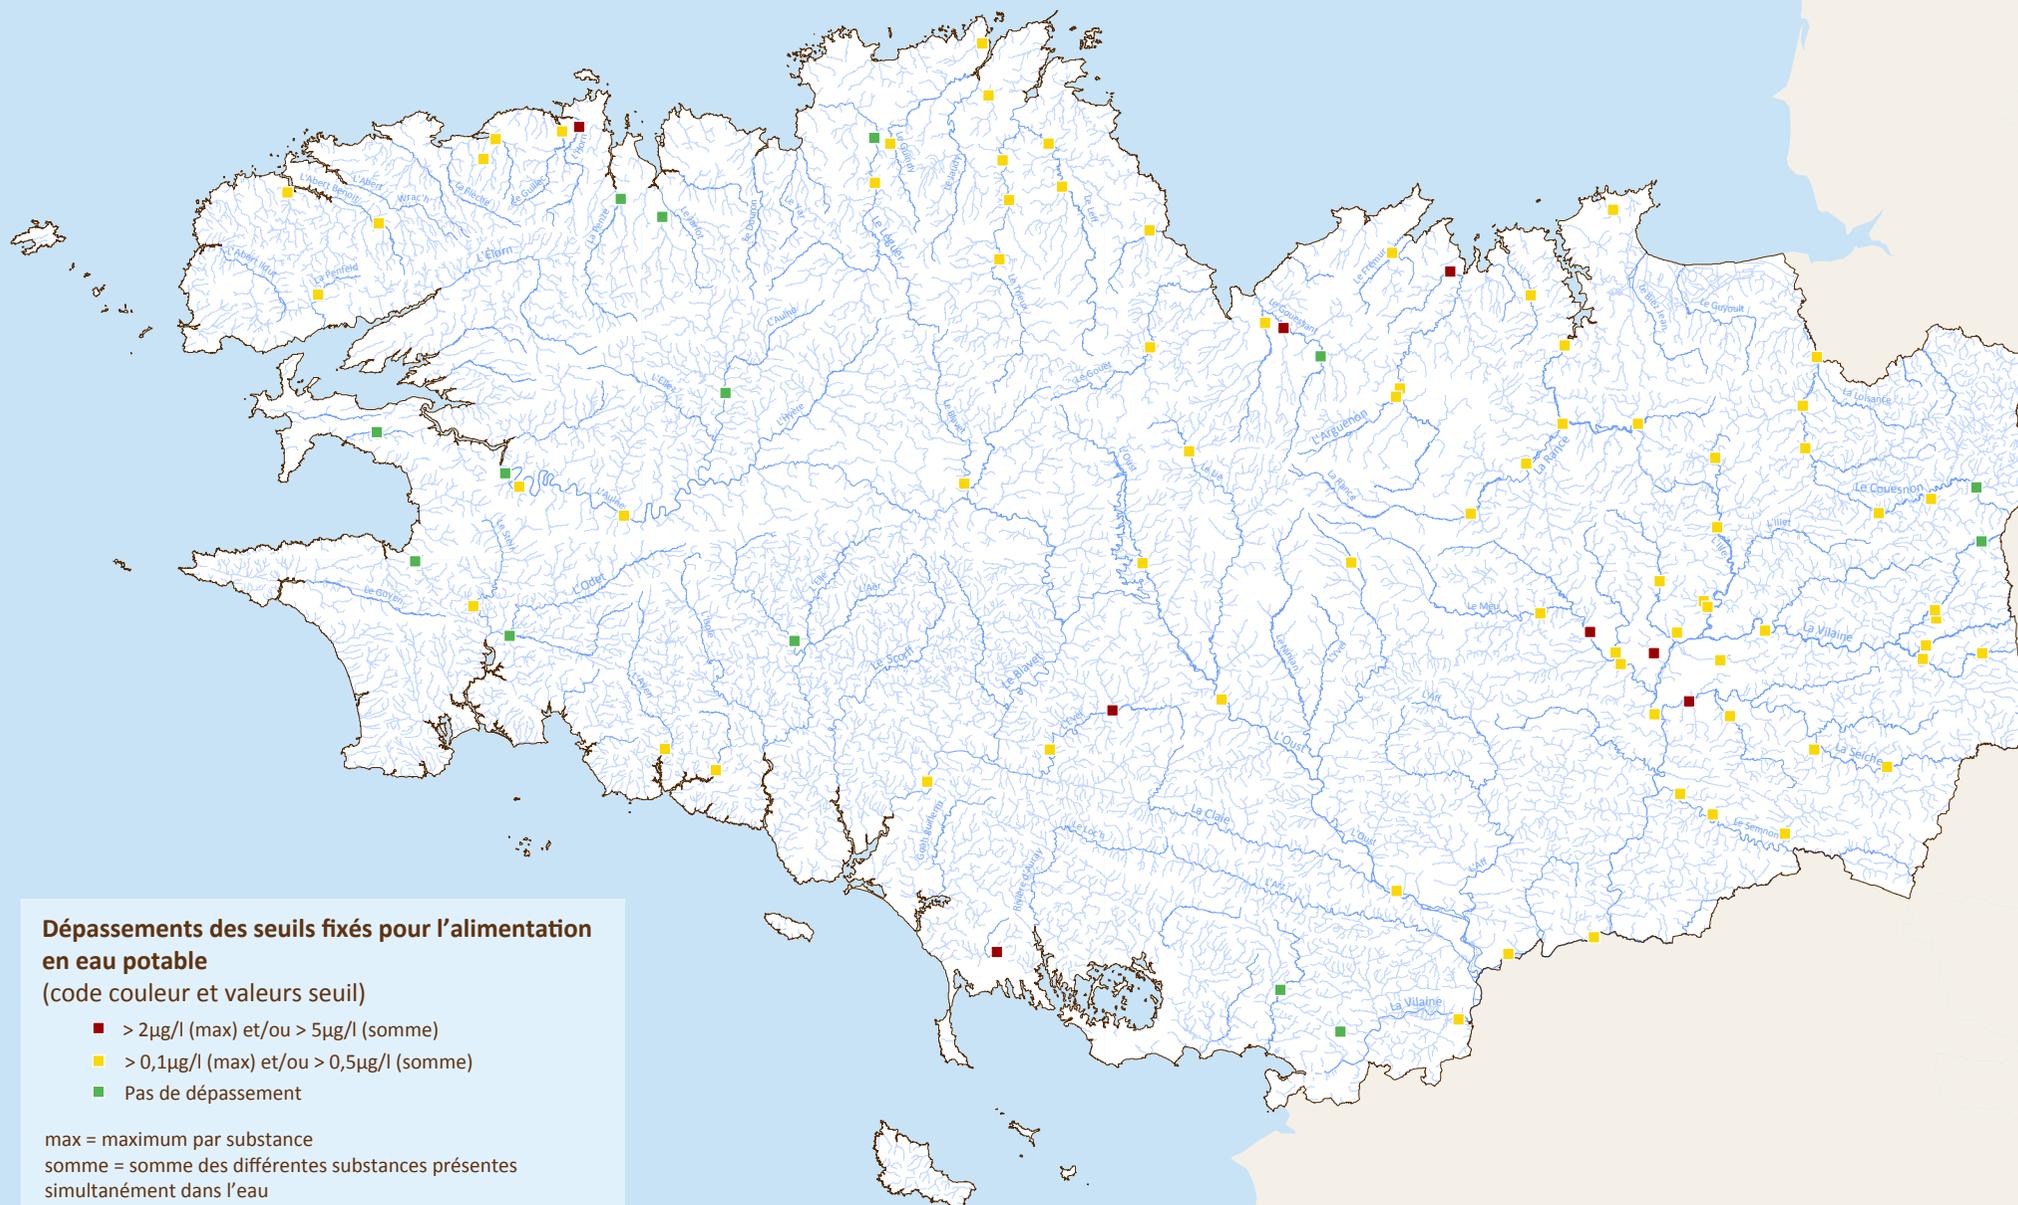

Dépassements des seuils fixés pour l'alimentation en eau potable

(code couleur et valeurs seuil)

- > 2µg/l (max) et/ou > 5µg/l (somme)
- > 0,1µg/l (max) et/ou > 0,5µg/l (somme)
- Pas de dépassement

max = maximum par substance

somme = somme des différentes substances présentes simultanément dans l'eau

