




# QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - DÉPASSEMENT DES SEUILS FIXÉS POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Tous dispositifs de collecte confondus\*

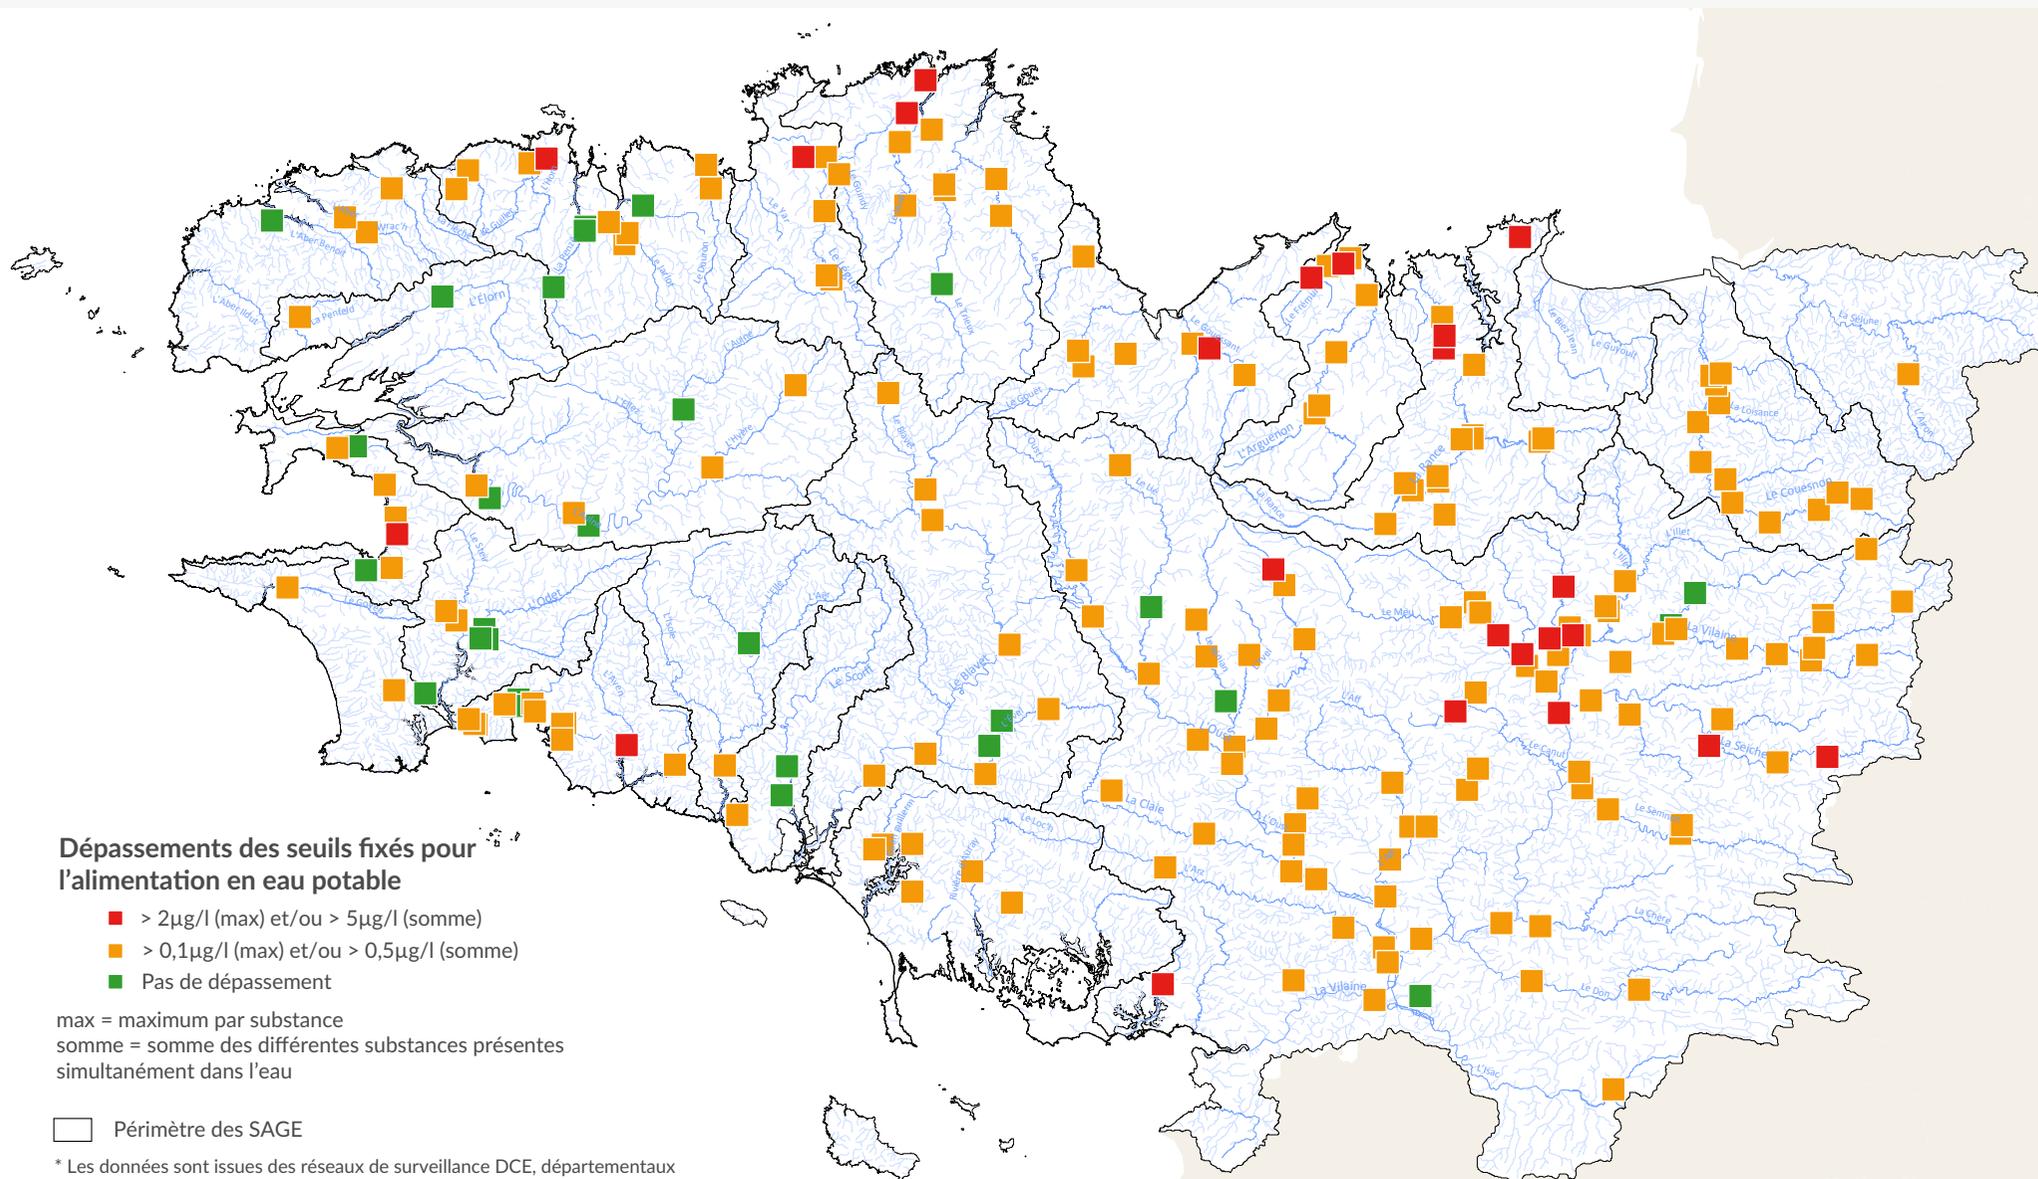


## Dépassements des seuils fixés pour l'alimentation en eau potable

- > 2µg/l (max) et/ou > 5µg/l (somme)
- > 0,1µg/l (max) et/ou > 0,5µg/l (somme)
- Pas de dépassement

max = maximum par substance  
somme = somme des différentes substances présentes simultanément dans l'eau

□ Périmètre des SAGE

\* Les données sont issues des réseaux de surveillance DCE, départementaux (BD OSUR - AELB), territoriaux (BD LYXEA - DREAL Bretagne)



Données : AELB (BD OSUR), DREAL Bretagne (BD LYXEA), 2016  
Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne, 2016  
Fonds : © IGN BD CARTO® 2015, © IGN BD CARTHAGE® 2014, Dreal Bretagne 2013  
Réalisation : Observatoire de l'environnement en Bretagne - Janvier 2019

En savoir plus : [www.bretagne-environnement.org](http://www.bretagne-environnement.org)