


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN 2012

Dépassement des seuils fixés pour l'alimentation en eau potable

Stations suivies par les réseaux RCS, RCO, FRGSURR, Réseaux départementaux, RCALB et RBESUQLBREF

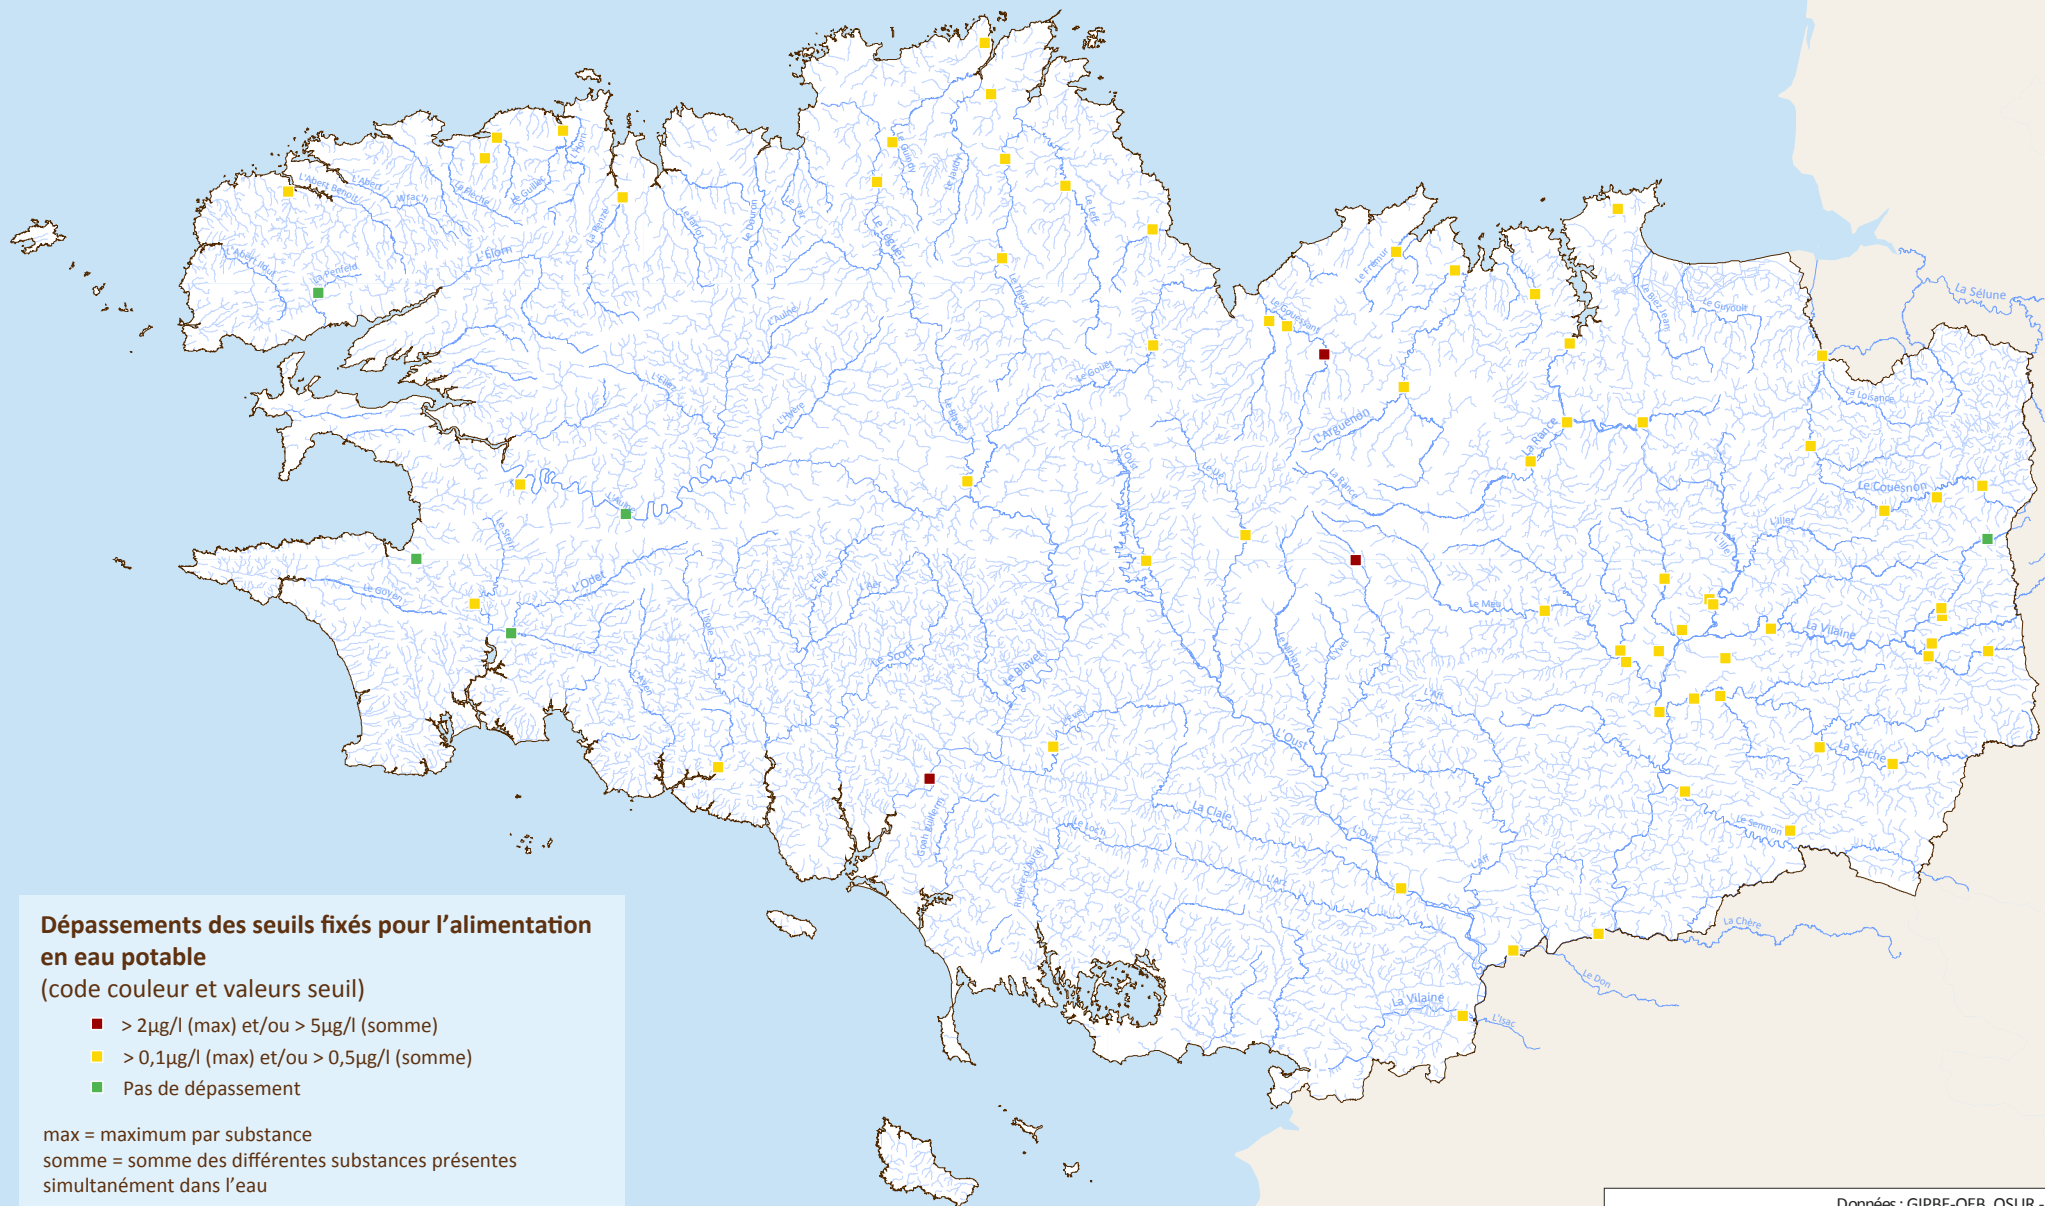

Dépassements des seuils fixés pour l'alimentation en eau potable

(code couleur et valeurs seuil)

- > 2µg/l (max) et/ou > 5µg/l (somme)
- > 0,1µg/l (max) et/ou > 0,5µg/l (somme)
- Pas de dépassement

max = maximum par substance

somme = somme des différentes substances présentes simultanément dans l'eau

