


# QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRATES (PERCENTILE 90) EN 2020 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - Tous dispositifs de collecte confondus\*

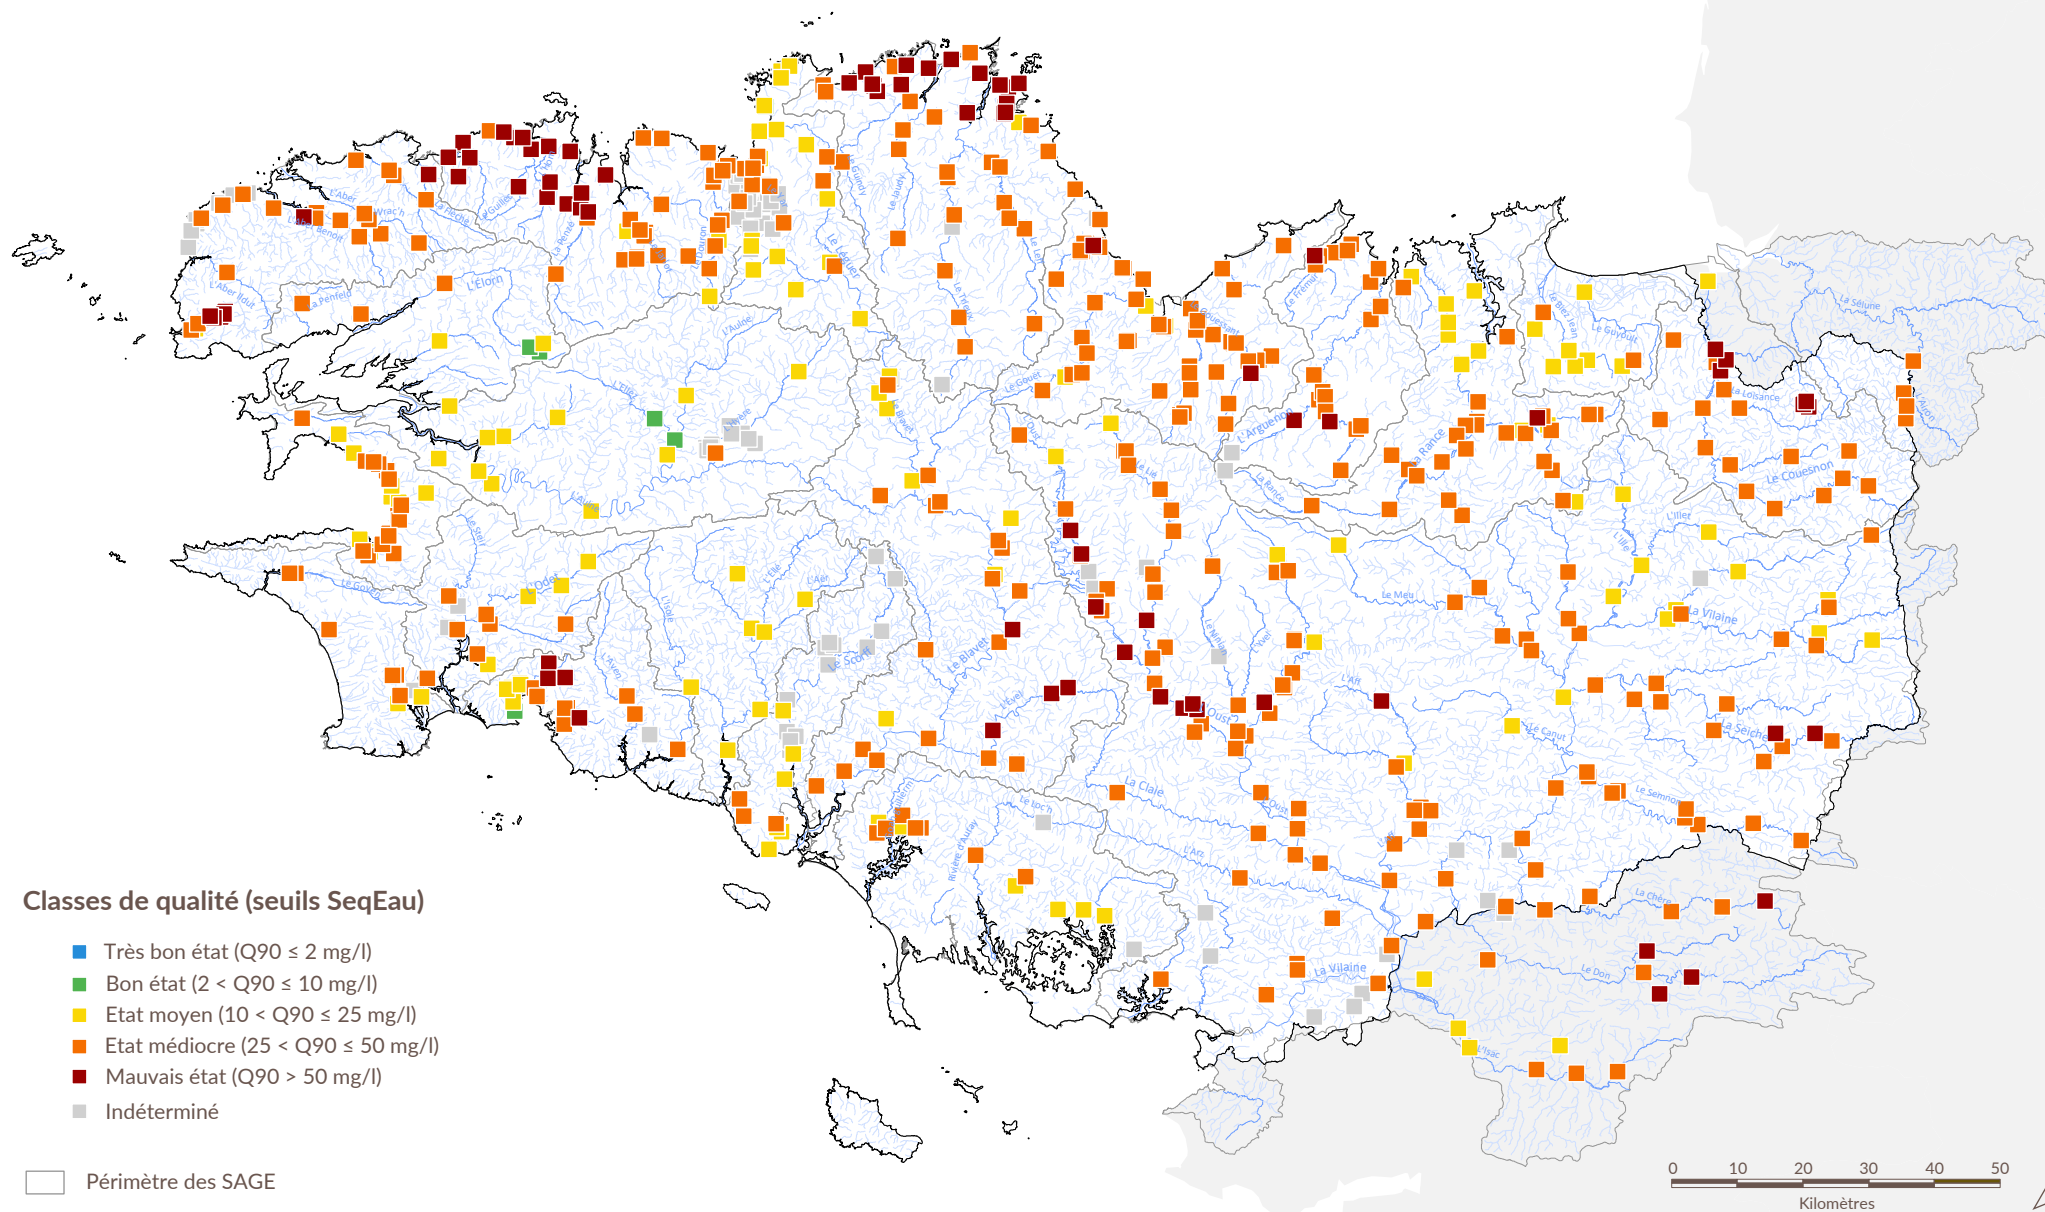

## Classes de qualité (seuils SeqEau)

- Très bon état ( $Q90 \leq 2$  mg/l)
- Bon état ( $2 < Q90 \leq 10$  mg/l)
- Etat moyen ( $10 < Q90 \leq 25$  mg/l)
- Etat médiocre ( $25 < Q90 \leq 50$  mg/l)
- Mauvais état ( $Q90 > 50$  mg/l)
- Indéterminé

□ Périmètre des SAGE