


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRITES (PERCENTILE 90) POUR L'ANNÉE HYDROLOGIQUE 2011-2012

Stations suivies par les réseaux départementaux / RCS / RCO / RBESUQLBREF / RCALB

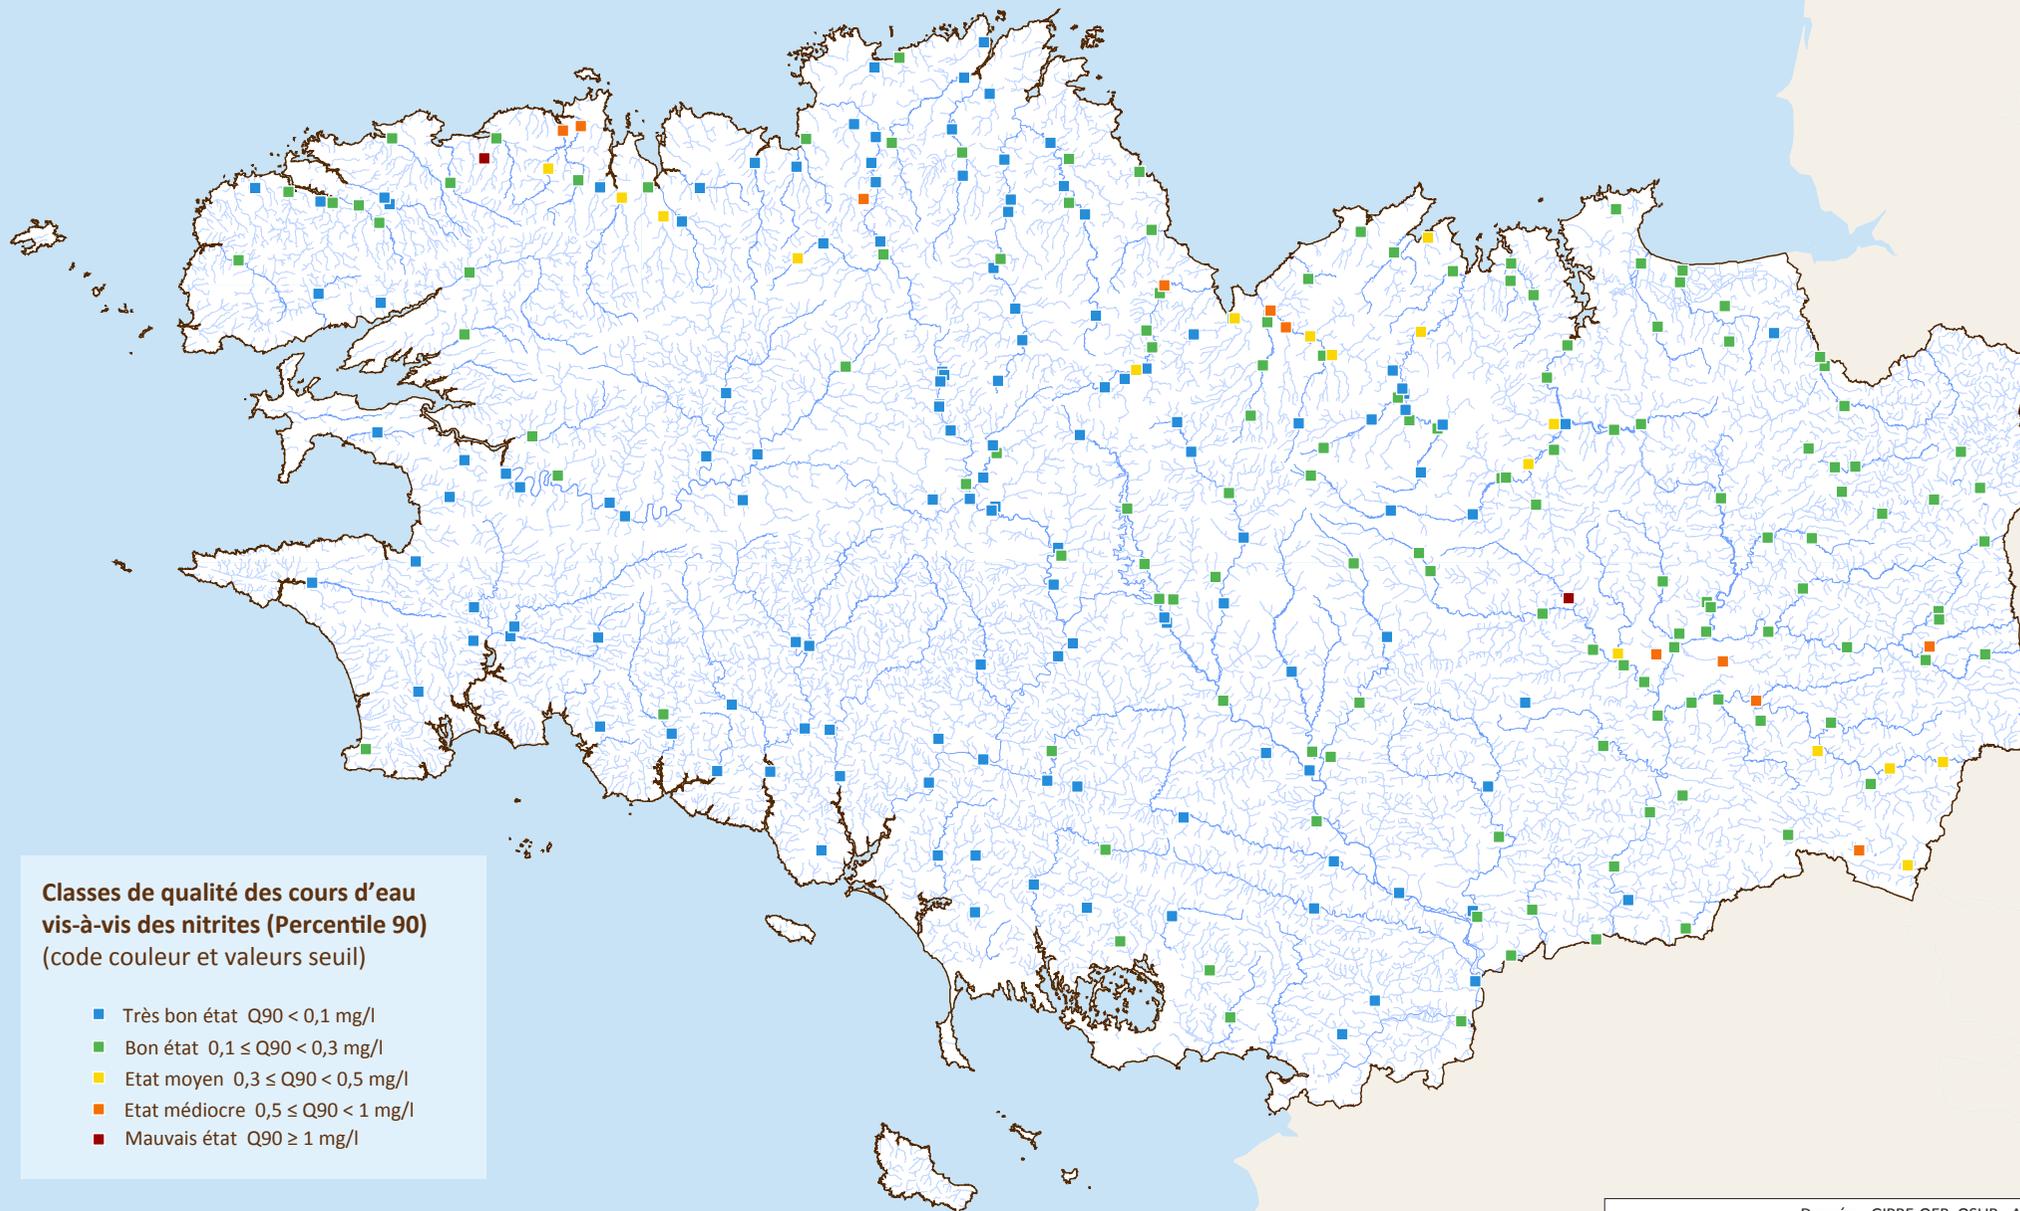

Classes de qualité des cours d'eau vis-à-vis des nitrites (Percentile 90) (code couleur et valeurs seuil)

- Très bon état $Q90 < 0,1$ mg/l
- Bon état $0,1 \leq Q90 < 0,3$ mg/l
- Etat moyen $0,3 \leq Q90 < 0,5$ mg/l
- Etat médiocre $0,5 \leq Q90 < 1$ mg/l
- Mauvais état $Q90 \geq 1$ mg/l

